

Wandhydranten suchen

Sie suchen den richtigen Wandhydranten für Ihr Projekt? Aktivieren Sie einfach links die gewünschten Suchbegriffe und Sie erhalten zum Schluss die für Sie zutreffende Produktauswahl.

Haben Sie das richtige Produkt nicht gefunden, spielen Sie doch einfach ein wenig mit den angezeigten Filtern.

-
-
- ☐ Wandhydrant mit formstabilen Schlauch(20)
- ☐ Wandhydrant für Flachschauch(16)
- ☐ Unter- und Säulengestelle(5)
- ☐ Sonderschränke Schlauchanschlussventil(16)
- ☐ Sonder-Wandhydrant formstab. Schlauch(60)
- ☐ Selbsthilfe-Wandhydrant(32)
- ☐ Schutzschränke Entnahmearmaturen(16)
- ☐ Schutzschränke Einspeisearmaturen(10)
- ☐ Schutzschrank für Be- und Entlüfter(4)
- ☐ Schlüsselkasten(3)
- ☐ Schlauch- und Geräteschutzschränke(5)
- ☐ Schaum-Wasser-Hydrant(2)
- ☐ Feuerwehrschränke und Zubehör(29)

▪ Montage:

- ☐ Aufputzschrank(88)
- ☐ fahrbar(2)
- ☐ Schmalhydrant(8)
- ☐ Unterputzschrank(98)

▪ Schlauchlänge:

- ☐ Schlauchlänge: 15 – 30 m(14)
- ☐ Schlauchlänge: 20 m(20)
- ☐ Schlauchlänge: 2x 15 – 30 m(2)

- ☐ Schlauchlänge: 30 – 35 m(8)
- ☐ Schlauchlänge: 30 m(62)
- ☐ Schlauchlänge: 35 – 40 m(7)
- ☐ Schlauchlänge: 35 m(16)
- ☐ Schlauchlänge: 40 m(1)

▪ **Feuerlöscher:**


- ☐ Fach für 12 kg Feuerlöscher(100)
- ☐ Fach für 6 kg Feuerlöscher(20)
- ☐ Feuerlöscher liegend(51)

▪ **Ausstattung:**

- ☐ Fach für Feuermelder(76)
- ☐ Faltschlauch(18)
- ☐ gleichgroße Türen(14)
- ☐ Haspel ausziehbar(4)
- ☐ Haspel fest(4)
- ☐ Haspelschlauch 1 Zoll(80)
- ☐ Haspelschlauch 3/4 Zoll(31)


▪ **Extras:**

- ☐ Rohrleitungsanschluss: oben(4)
- ☐ Rohrleitungsanschluss: unten(7)
- ☐ Rohrleitungsanschluss: wahlweise(7)
- ☐ Rolladen(49)
- ☐ Tiefe: 500 mm(1)
- ☐ zweites Schlauchanschlussventil(4)
-

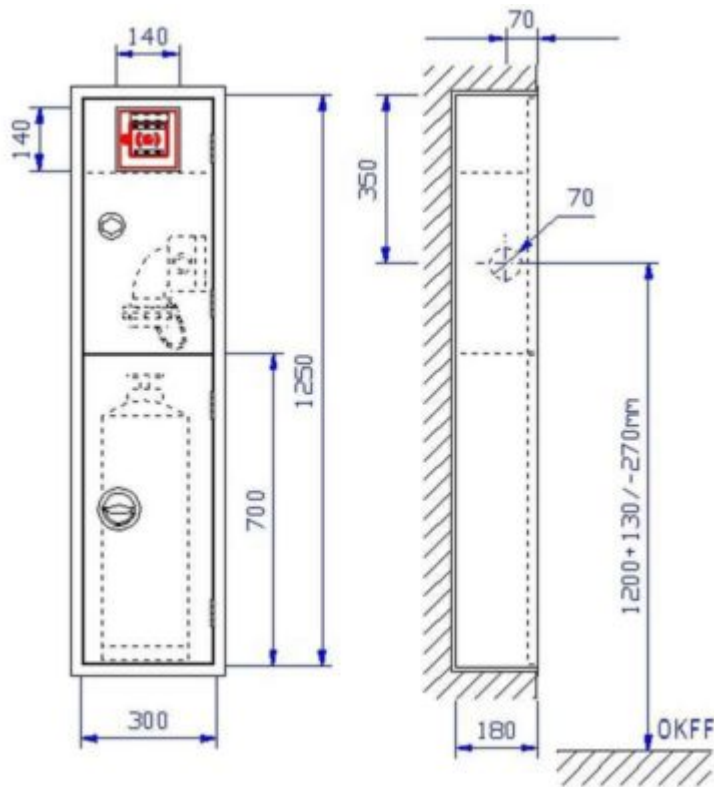

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur ES-ST-mF-6-So


Schutzschrank nach DIN 14461-2 für Löschwasser-Entnahmearmatur nach DIN 14461-5 zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr
Mehr Informationen

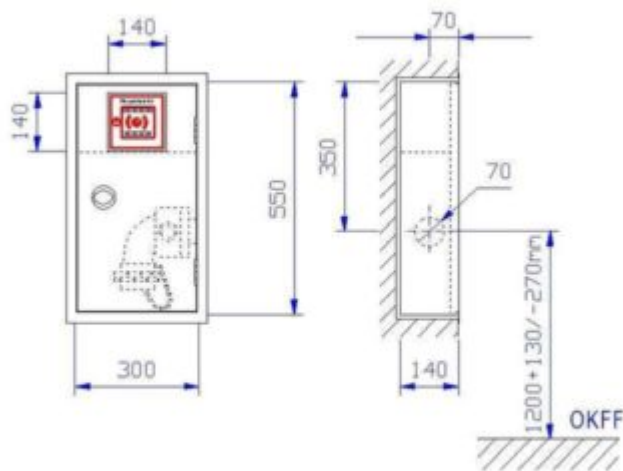

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur ES-ST-mF-C

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr


Mehr Informationen

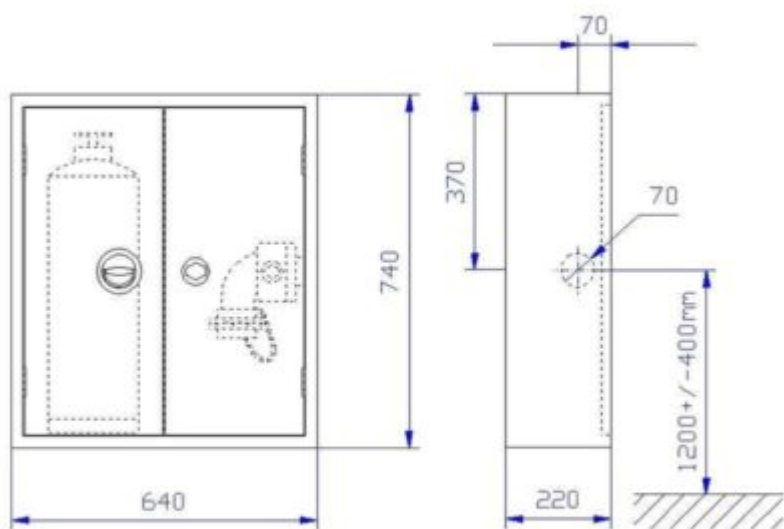

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur S-ST-6/12

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr


Mehr Informationen

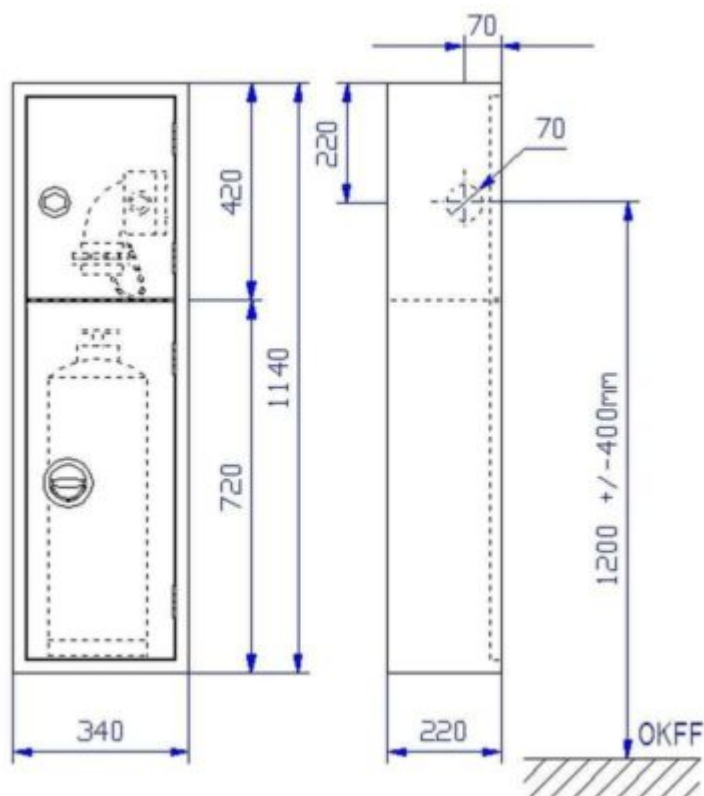

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur S-ST-6/12-So

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr


Mehr Informationen

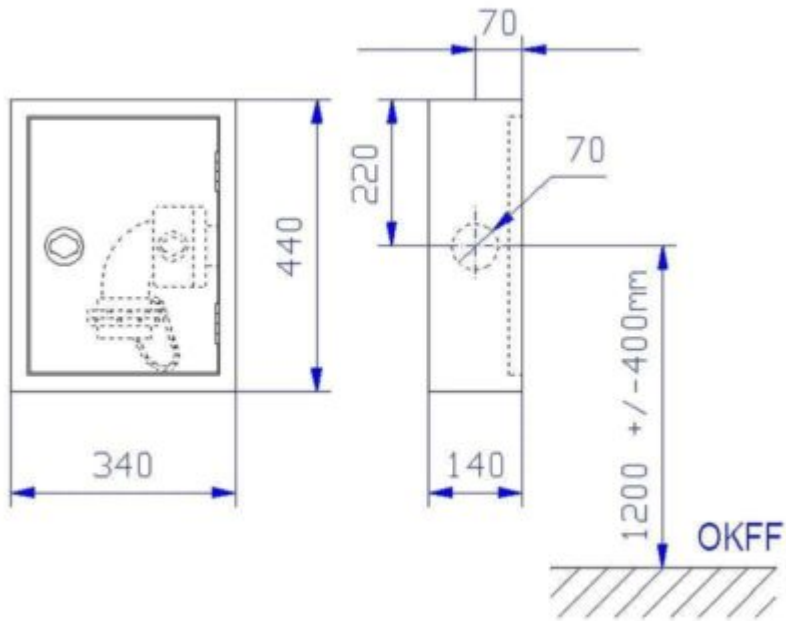

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur S-ST-C

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr


Mehr Informationen

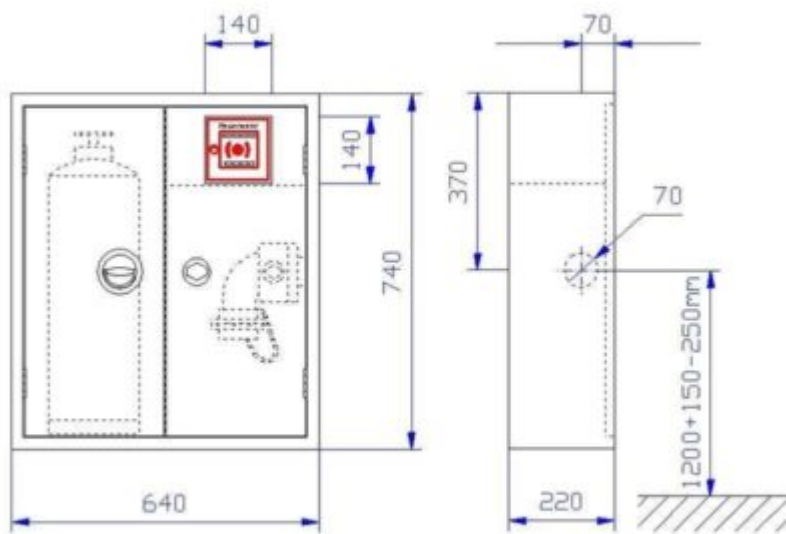

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur S-ST-mF-6/12

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr


Mehr Informationen

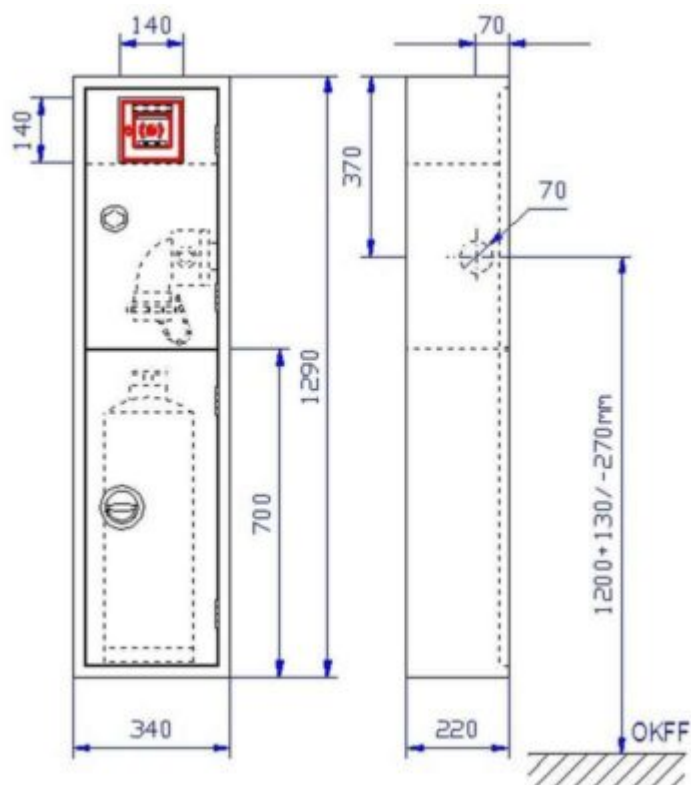

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur S-ST-mF-6/12-So

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr

Mehr Informationen

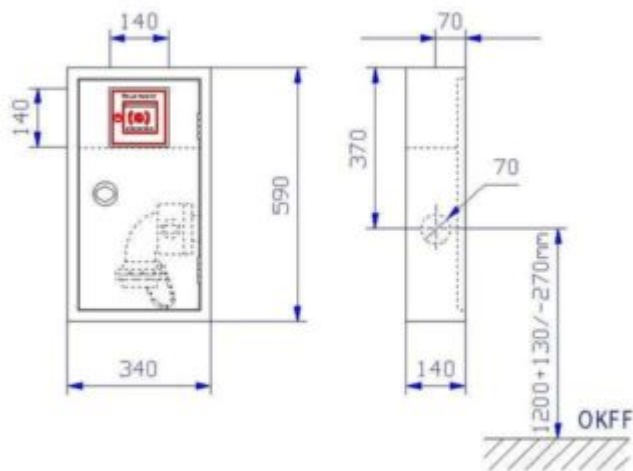

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur S-ST-mF-C

Schutzschrank für Löschwasser-Entnahmearmatur zum Anschluss an Steigleitung trocken zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr

Mehr Informationen

« Zurück 1 ... 6 7 8 9 10 ... 28 Weiter »

Was möchten Sie als Nächstes?

- Eine Frage zu einem Wandhydranten stellen!

Hydrantentechnik -> Wandhydranten, das sind in Gebäuden fest installierte Wasserentnahmestellen, die über eine angeschlossene und aufgerollte Schlauchleitung – Schlauch mit Haspel – zur ersten Brandbekämpfung durch Betriebsangehörige und durch die Feuerwehr eingesetzt werden.

Die Wandhydranten sind in Gebäuden teilweise baurechtlich

vorgeschrieben und gehören zur brandschutztechnischen Grundausstattung vieler öffentlicher und gewerblicher Anlagen, wie etwa auch an Flughäfen oder auch im Bahnbetrieb.

Wandhydranten (Hydrantentechnik) sollten dort installiert werden, wo sie leicht zugänglich und schnell erreichbar sind, z.B. in der Nähe von Treppenhäusern, Fluchttüren usw. Wandhydranten dürfen Fluchtwege nicht verengen und müssen selber gut zugänglich sein, die Türen des Wandhydranten-Schranks müssen sich 180° öffnen lassen. Bei solchen baulichen Gegebenheiten haben sich Wandhydranten-Schränke mit Rolladen bewährt.

Um die Verrauchung von Fluchtwegen (z. B. Treppenträumen) zu verhindern, sollten Wandhydranten so installiert sein, dass bei ihrem Einsatz die Funktion von Rauchschutztüren durch die verlegte Schlauchleitungen nicht beeinträchtigt wird.